



しおやクリーンセンター処理棟 地下1階

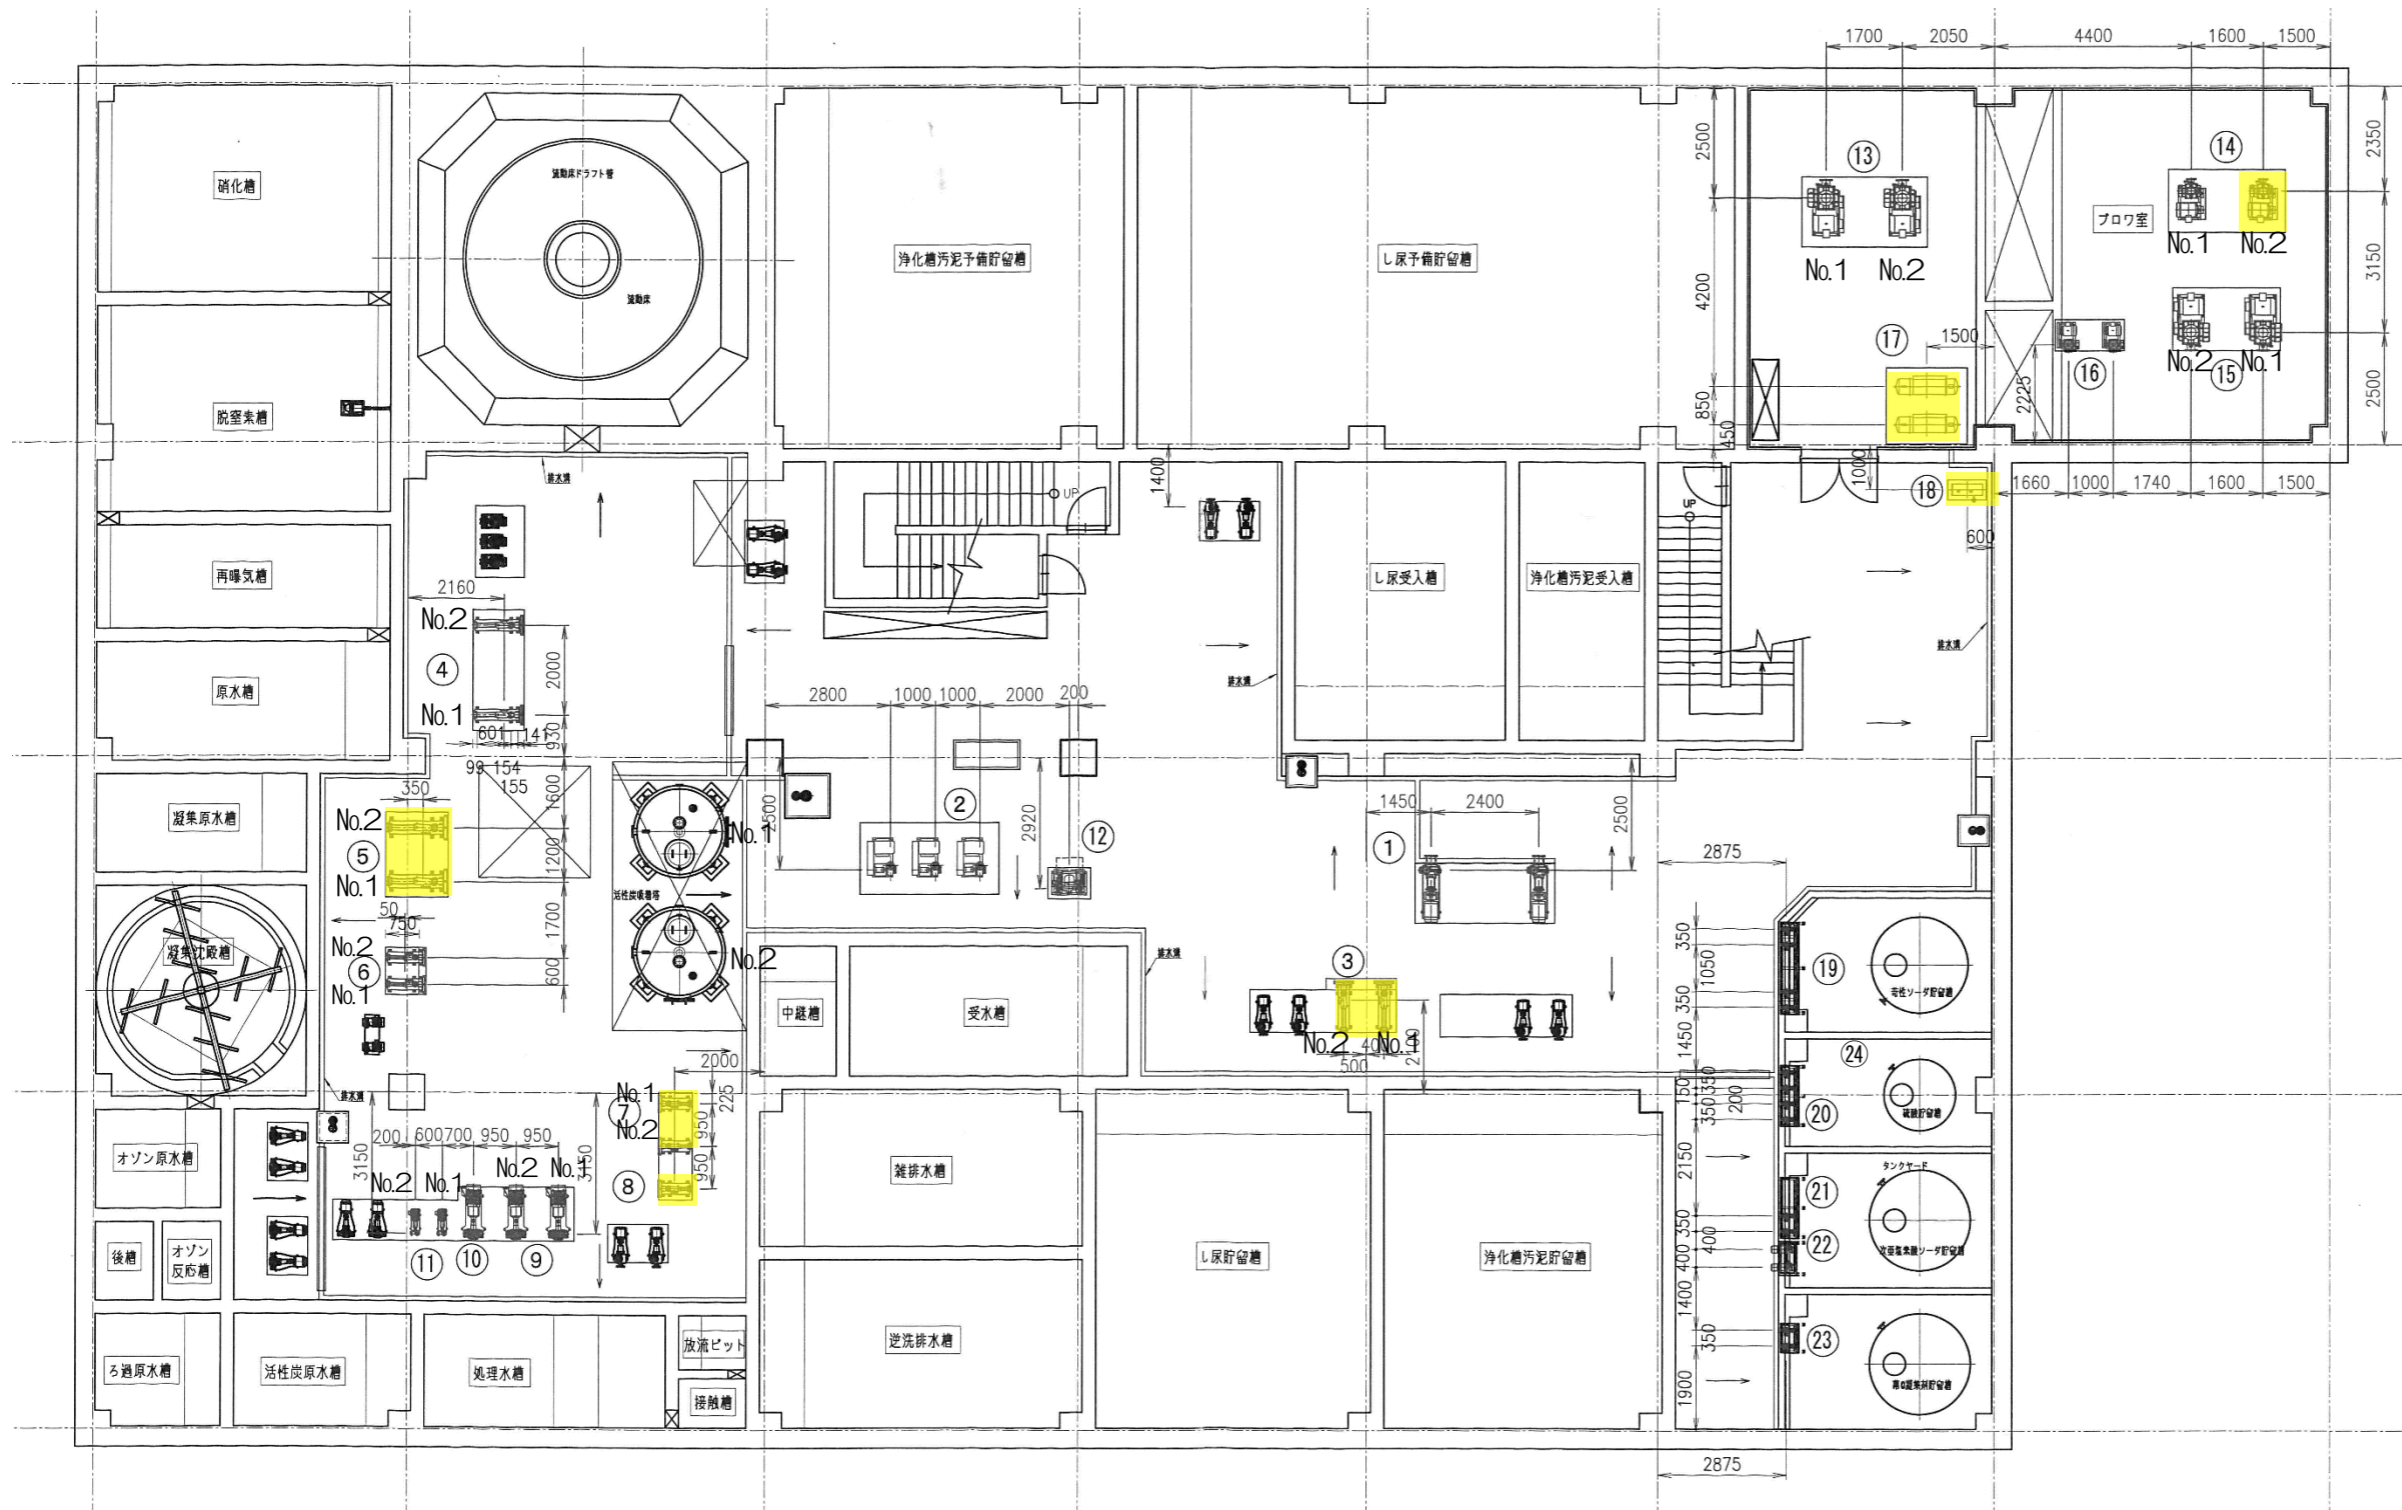

①	破碎機
②	液体サイクロン供給ポンプ
③	投入ポンプ
④	原水ポンプ
⑤	凝集原水ポンプ
⑥	凝沈汚泥引抜ポンプ
⑦	雑排水ポンプ
⑧	逆洗排水ポンプ
⑨	活性炭逆洗ポンプ
⑩	ろ過逆洗ポンプ
⑪	オゾン消泡ポンプ
⑫	プロセス用水ポンプ
⑬	流動床ブロウ
⑭	曝気ブロウ
⑮	貯留槽攪拌ブロウ
⑯	空洗ブロウ
⑰	コンプレッサ
⑱	エアドライヤ
⑲	苛性ソーダ注入ポンプ
⑳	硫酸注入ポンプ
㉑	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ
㉒	次亜塩素酸ソーダ移送ポンプ
㉓	無機凝集剤注入ポンプ


しおやクリーンセンター処理棟 1階

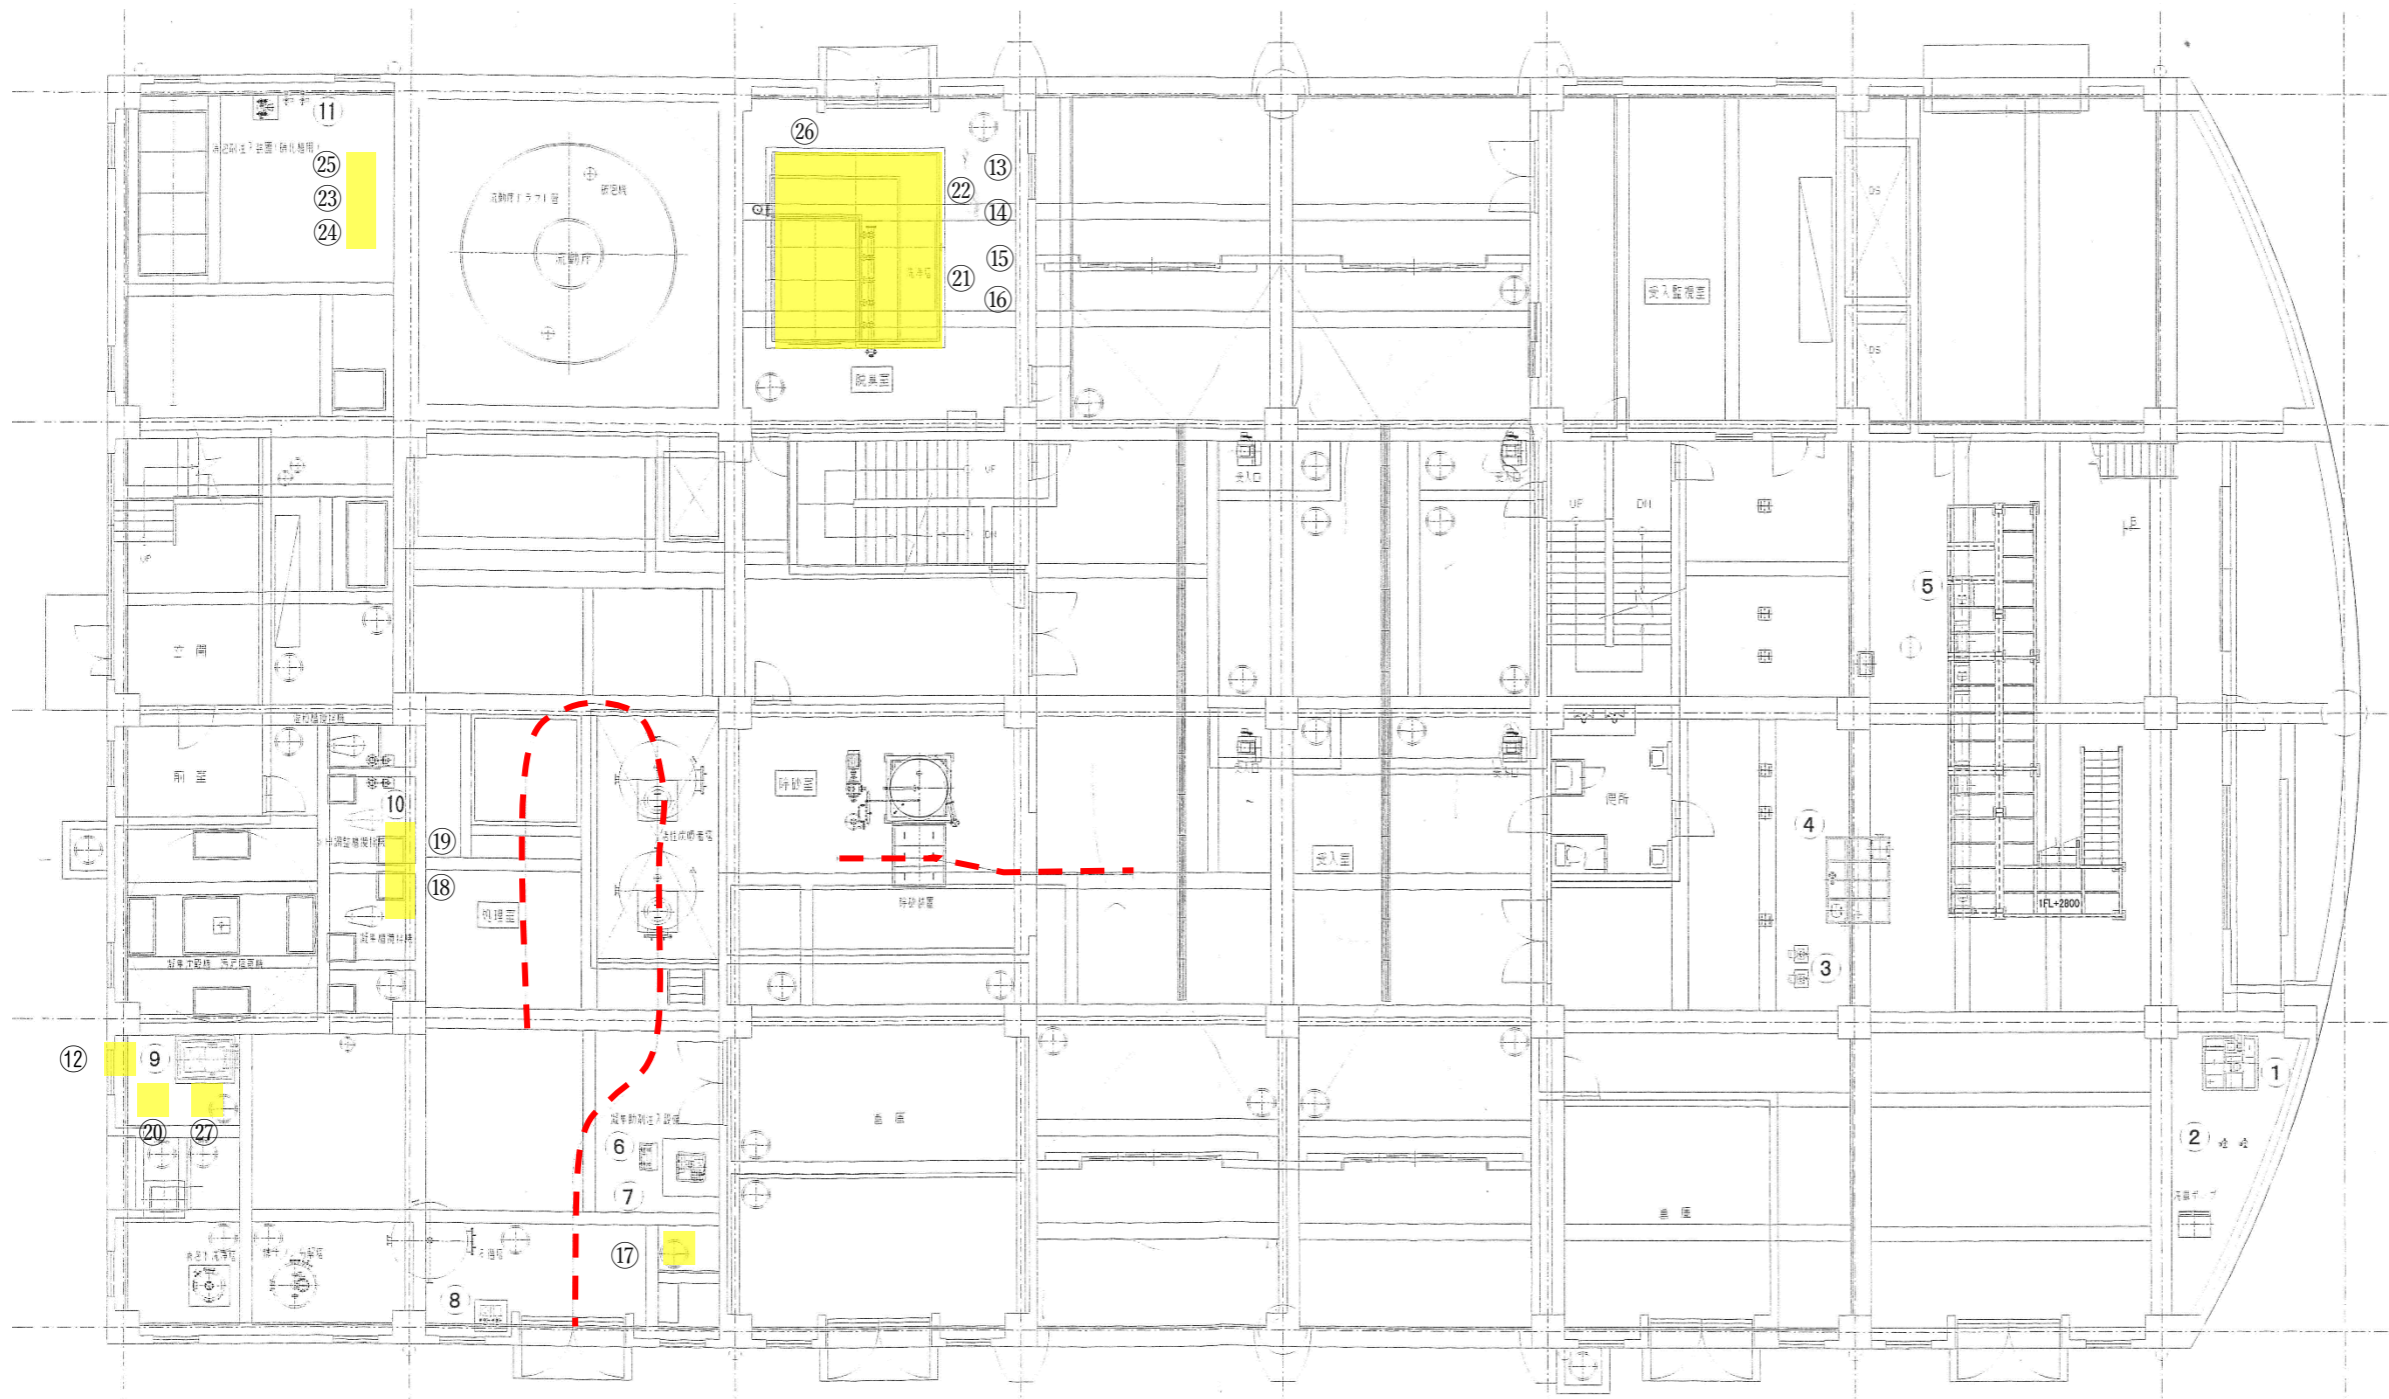

①	凝集剤自動溶解槽
②	凝集剤注入ポンプ
③	ろ液移送ポンプ
④	脱水ろ液タンク
⑤	夾雑物搬出装置
⑥	凝集剤注入ポンプ
⑦	凝集剤自動溶解槽
⑧	次亜塩素酸ソーダサービスタンク
⑨	飲料水供給装置
⑩	PH調整槽攪拌機
⑪	メタノール注入ポンプ
⑫	排オゾンモニタ
⑬	酸洗浄塔
⑭	アルカリ洗浄塔
⑮	酸循環ポンプ
⑯	アルカリ循環ポンプ
⑰	計装機器 (pH計)
⑱	計装機器 (pH計)
⑲	計装機器 (pH計)
⑳	計装機器 (pH計)
㉑	計装機器 (pH計)
㉒	計装機器 (pH計)
㉓	計装機器 (pH計)
㉔	計装機器 (Do計)
㉕	計装機器 (SS計)
㉖	計装機器 (残留塩素計)
㉗	散気管

--- ホイストクレーン


しおやクリーンセンター処理棟 2階

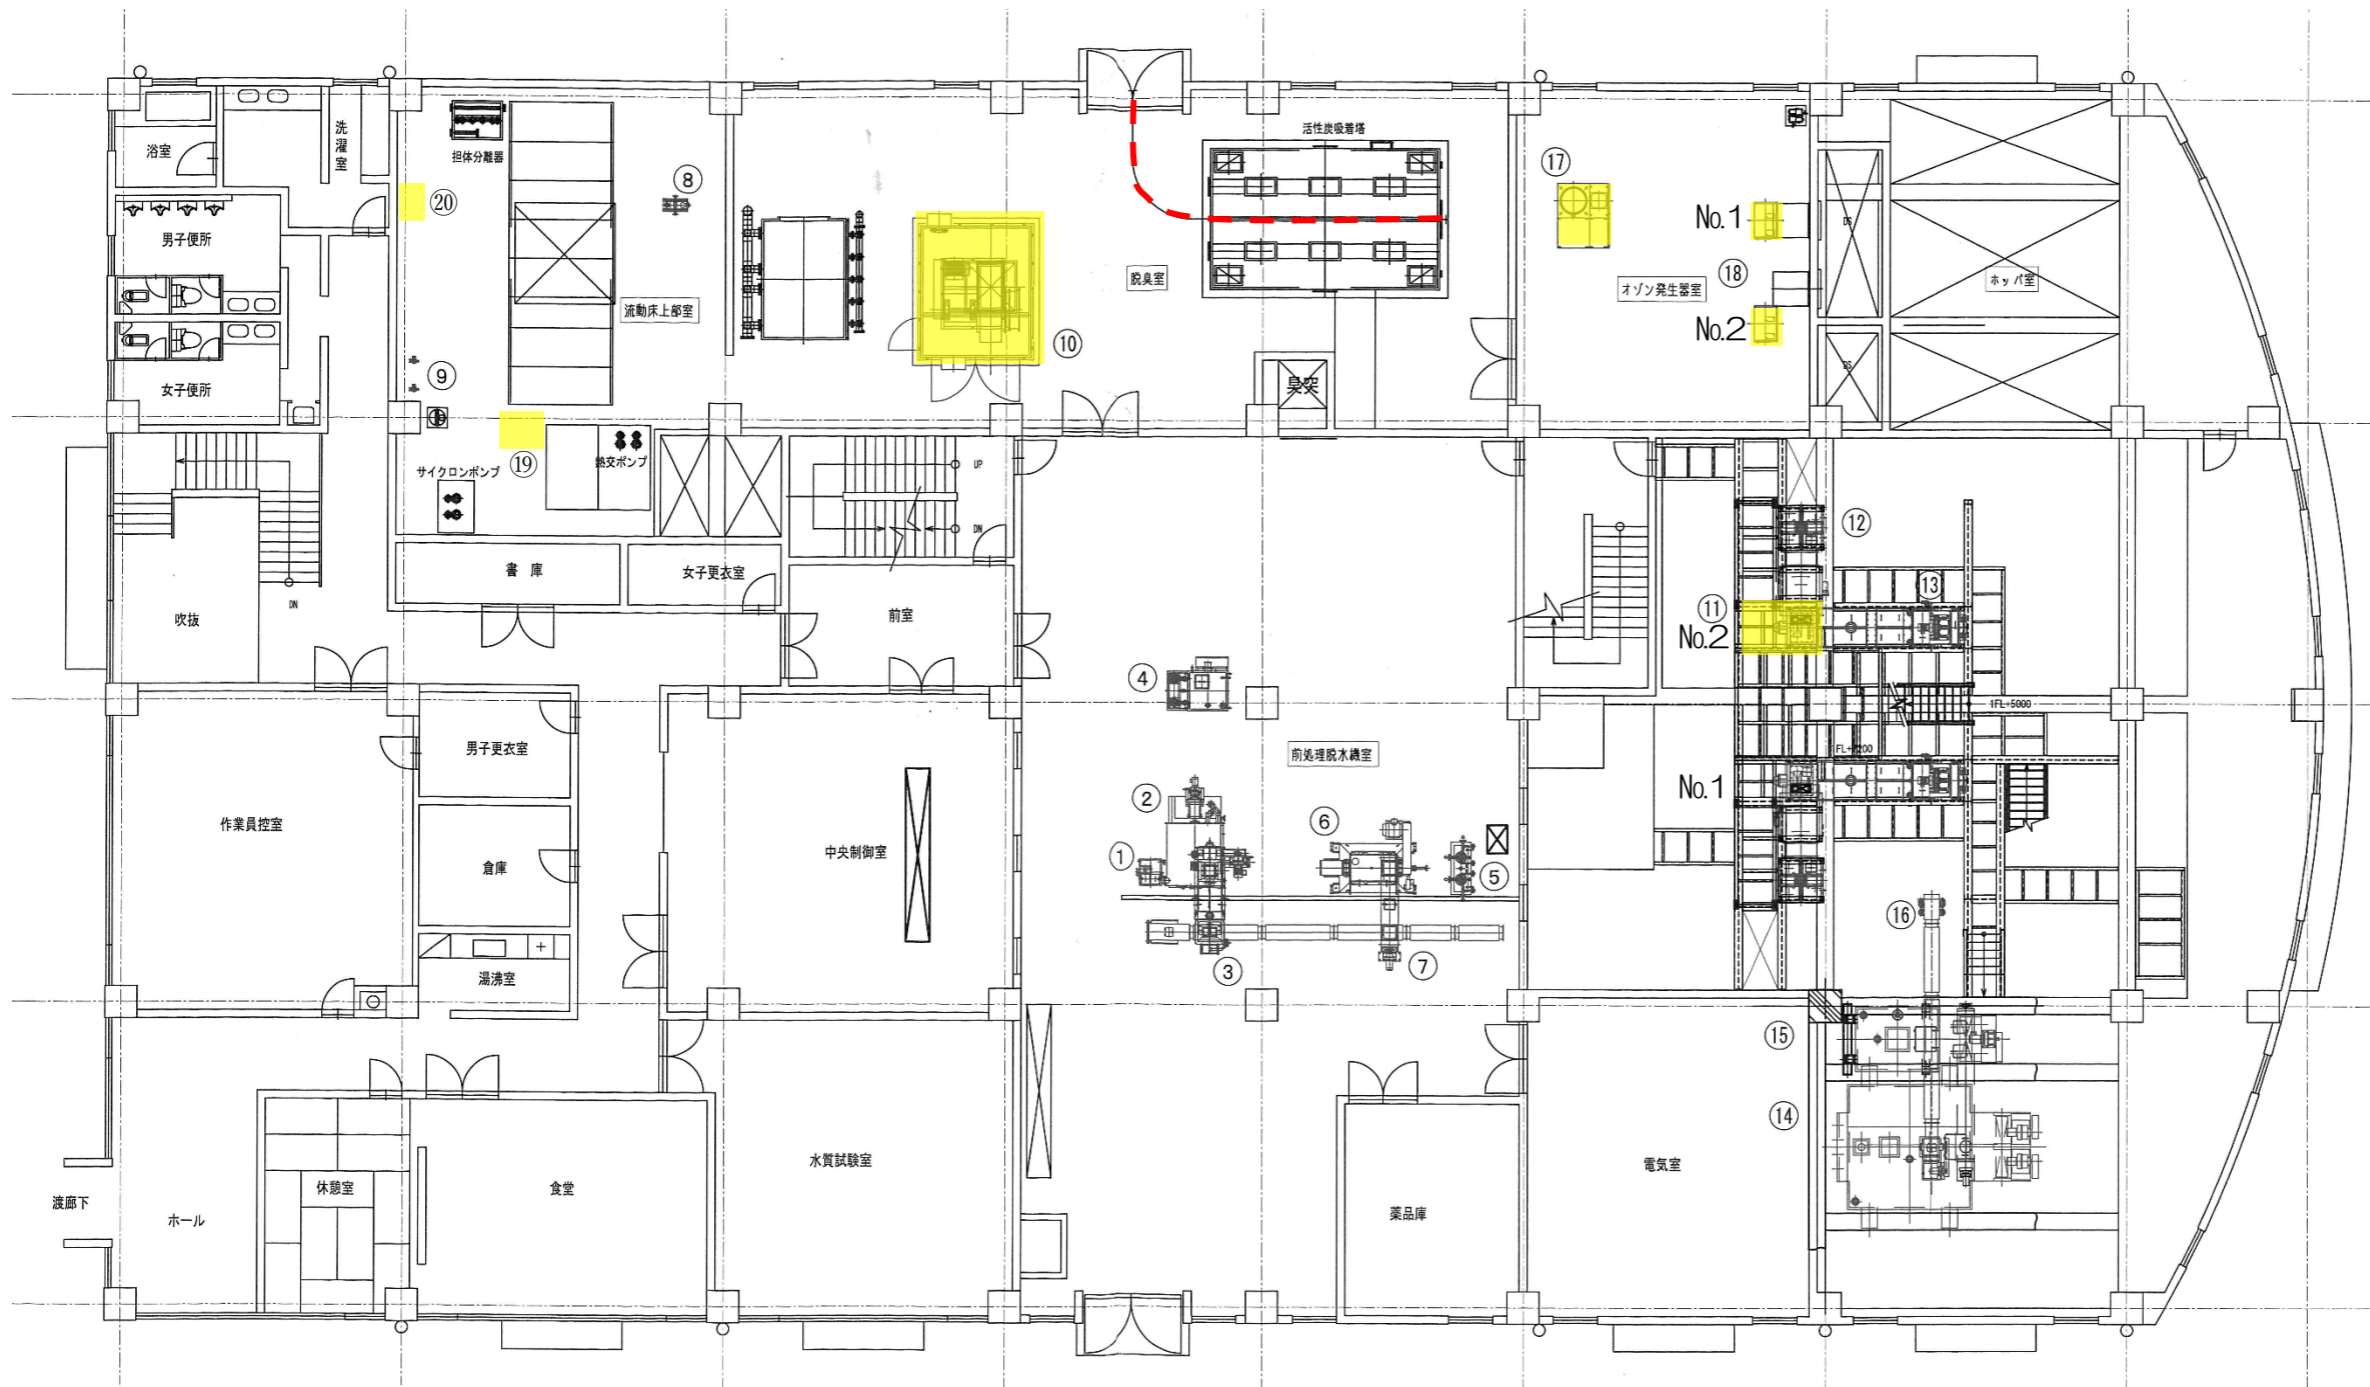

①	サービスタンク
②	ドラムスクリーン
③	スクリーブレス
④	温水発生装置
⑤	液体サイクロンユニット
⑥	細砂脱水機
⑦	細砂搬送装置
⑧	熱交換器
⑨	流動床用消泡剤注入ポンプ
⑩	脱臭ファン
⑪	濃縮機
⑫	凝集混和タンク
⑬	汚泥脱水機
⑭	脱水汚泥ホッパ
⑮	し渣ホッパ
⑯	夾雑物搬出装置
⑰	オゾン発生器 空気浄化装置
⑱	オゾン発生器用コンプレッサ
⑲	計装機器 (pH 計)
⑳	計装機器 (Do 計)

--- ホイストクレーン

しおやクリーンセンター 配置図

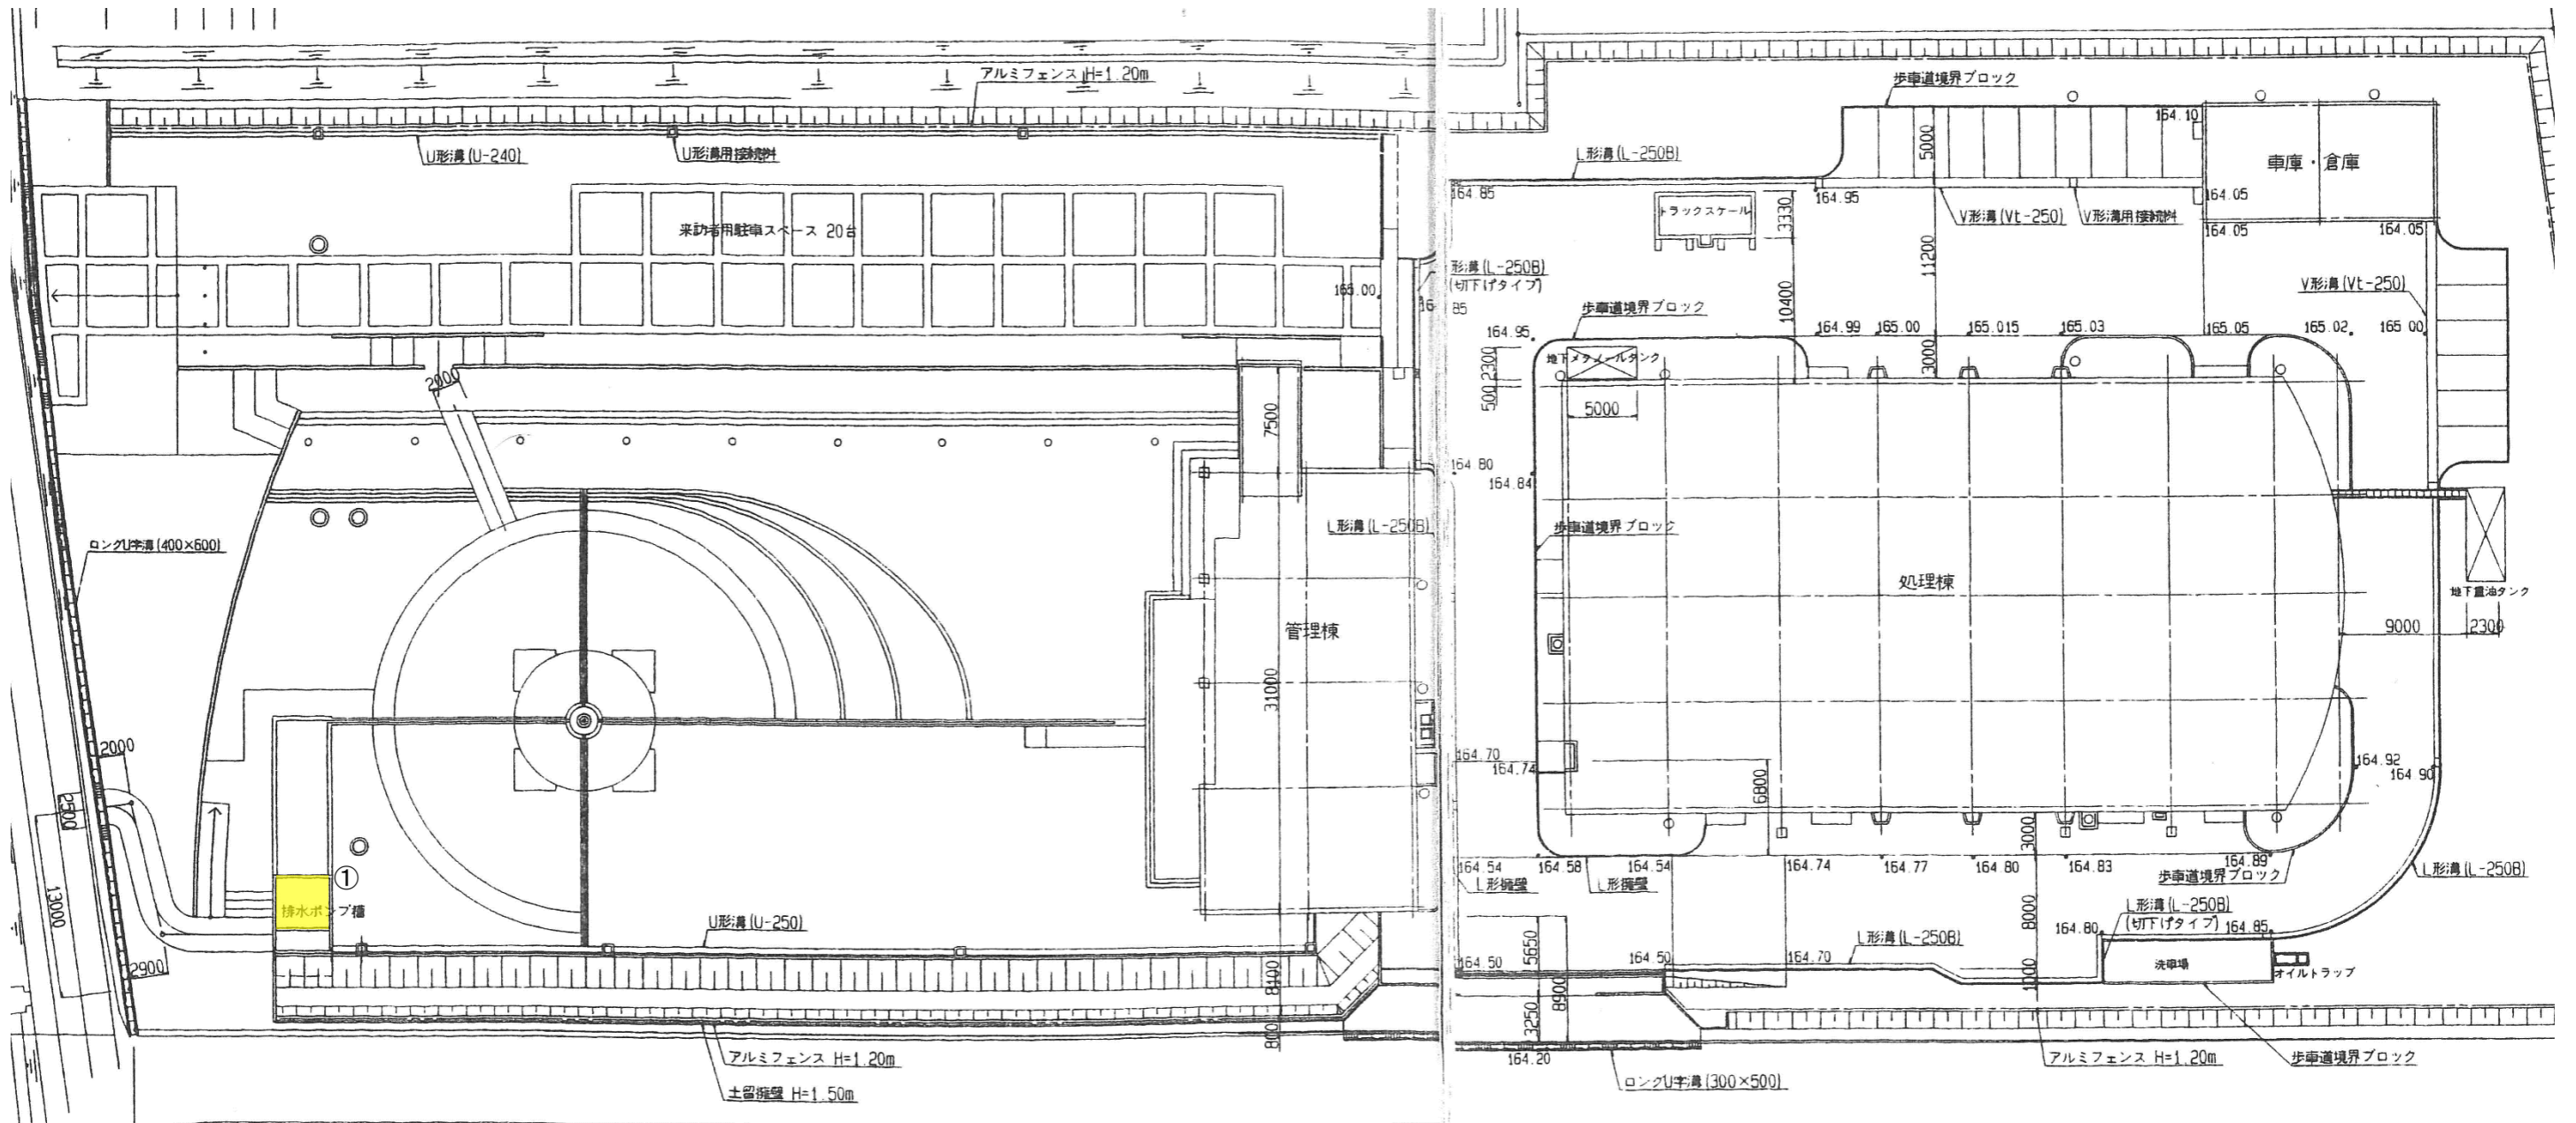

① 排水ポンプ